

Recommandations

- Avant d'être mises en service, les canalisations doivent être très soigneusement soufflées pour éliminer toutes impuretés. Pendant cette opération les appareils sont démontés, afin d'éviter que des bavures n'endommagent les composants internes du robinet.
- Toute détérioration ou destruction d'une partie du robinet nécessite de remplacer le robinet complet. Le remplacement partiel de tout composant du robinet est interdit : la détérioration de toute partie du robinet signifie que celui-ci n'est plus conforme à la norme.
- Assurez-vous que ce robinet permet un débit adéquat pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
- Il est impératif de suivre les instructions du fabricant du robinet et celles du fabricant d'appareil y compris celles données pour la position du point de raccordement.
- Lors de la mise en service du robinet, contrôler l'étanchéité avec un liquide moussant.

• SOUDURE :

Les appareils doivent être impérativement séparés des raccords au moment de la brasure qui doit être agréée gaz.

• GARANTIE :

Les appareils sont garantis 2 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur le corps du robinet. Toutefois, les dégradations causées par les tentatives de démontage, les coups, les coulées de décapant, de brasure, ou toutes autres causes provenant d'une mauvaise installation ne sont pas prises en compte par la garantie.



Robinet d'installation de gaz dans le bâtiment

NF E 29-141 (Pour Gaz De Réseau)

Notice d'utilisation



Robinet DN15 type E/EA et E1/E1A
conforme aux normes NF E 29-141 & NF EN 331

Précautions d'installation

L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.

Respecter le sens de montage du robinet (prise d'essai à l'aval).

-Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.

-Toujours démonter les raccords pour souder.

-Éviter toute torsion, allongement ou bridage avec les tubes.

-Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.

-Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

-Ce robinet est utilisable sans entretien et sans maintenance.

Sens de passage du gaz
(si prise d'essai)



Température d'utilisation : - 20°C à + 60°C



CE 17
GURTNER, CS 60129, 25302 Pontarlier, France
Déclaration de performance n°17-01 consultable sur www.gurtner.fr Système 3
EN 331:1998 / A1: 2013 Robinet d'installation de gaz dans le bâtiment (type E) Usage prévu : Robinets à tournant sphérique destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments
Résistance au brouillard salin : conforme Résistance à l'humidité : conforme Angle d'étanchéité : conforme Étanchéité interne et externe : conforme Débit repère : conforme Couple de manœuvre : conforme Résistance à la torsion et la flexion : conforme Résistance des butées : conforme Durabilité – Endurance : conforme Résistance aux basses températures : conforme




40, rue de la Libération - CS 60129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner-equipement-gaz.fr
hotline 0820209115

Réf. 20108-01-K

Caractéristiques techniques

Robinet d'arrêt moyenne pression								
	Pression maxi	Particularité	Fixation	RACCORDS		NORMES	REF	
				ENTREE	SORTIE			
Rob DN15 Type E	5 bar	à manivelle	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"	 NF E 29-141 NF EN 331 	24736	
	5 bar	à carré	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"		24740	
	5 bar	à manivelle	Sans socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"		24706	
Rob DN15 Type E avec prise d'essai	5 bar	à manivelle	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"		24728	
	5 bar	à carré	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"		24732	
	5 bar	à manivelle	Sans socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"		24714	
Rob DN15 Type E1 avec prise d'essai	5 bar	à manivelle	Avec socle	PE 20x3	Mâle G3/4"		NF E 29-141 NF EN 331	24744
	5 bar	à carré	Avec socle	PE 20x3	Mâle G3/4"		24747	
	5 bar	à manivelle	Sans socle	PE 20x3	Mâle G3/4"		24722	
Rob DN15 Type EA et E1A	5 bar	Sans prise d'essai à manivelle	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"	24750		
	5 bar	Avec prise d'essai à manivelle	Avec socle	Mâle G3/4"	Mâle G3/4"	24753		
	5 bar	Avec prise d'essai à manivelle	Avec socle	PE 20x3	Mâle G3/4"	24756		

Réarmement des robinets DN15 de type E/EA et E1/E1A



ROBINET
TYPE
E et E1



ROBINET TYPE
EA et E1A



- Faire pivoter le cache NF.
- Enfoncer la clé de réarmement 6 pans dans le trou présent sur le dessus de la coiffe.
- Pour E et E1 : tourner la clé dans le sens antihoraire pour déverrouiller le robinet.
- Pour EA et E1A : en maintenant la pression sur la clé, tourner le robinet pour le réarmer.
- Remettre en place le cache NF




Ne pas forcer l'ouverture d'un robinet condamné, sous peine de le détériorer.


Précaution de montage des robinets DN15 de type E/EA et E1/E1A

-Le raccordement au robinet (entrée ou sortie) doit impérativement être effectué à l'aide de 2 clés :

La première clé (clef plate) sert au maintien du corps de robinet, la seconde clé (dynamométrique) sert à appliquer le couple de serrage de 40 N.m de l'écrou JSC ¾ sur le corps du robinet (voir exemples sur photos ci-dessous).




Raccordement entrée rob type E




Raccordement sortie rob type E et E1

Dans le cas des robinets type E1, l'écrou du raccord PE doit être serré en butée métallique sur le corps du robinet (pas de couple préconisé).



Raccordement entrée rob type E1

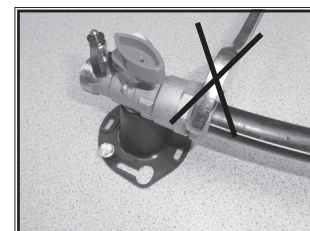

Ne pas utiliser qu'une seule clé pour le montage d'un robinet

Pour le montage du tube PE, consulter la notice réf.21246/01